



品番 PART No.	品名 NAME	材料 MATERIAL	数量 QUIT	備考 REMARKS
1	外枠	A110P-H24 またはA6063s-T5	1	
2	押え網	GW-G	1	織網
3	活性炭	4~6ヶヶ <sub>1</sub>	1式	
4	内枠	A110P-H24	1	
5	皿 <sub>2</sub>	SUS	4	W蓋部

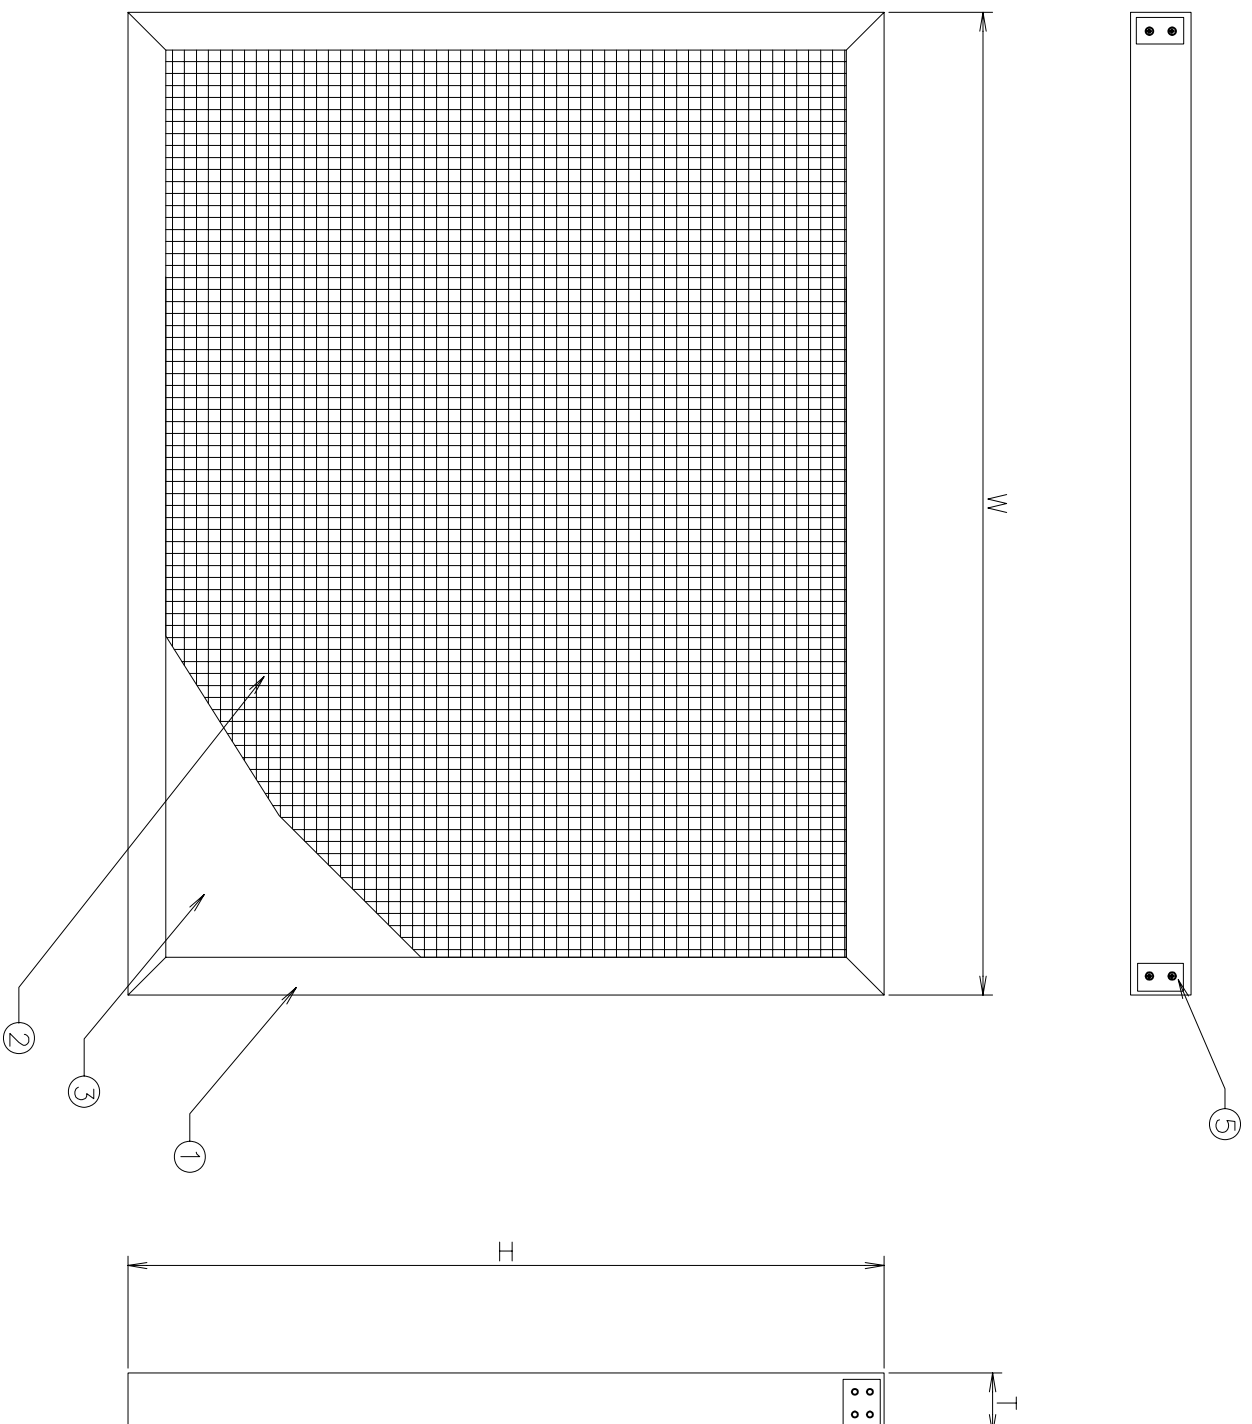

風速0.5m/sec時の圧損  
 15t 約22Pa  
 20t 約28Pa  
 25t 約48Pa  
 30t 約70Pa  
 50t 約80Pa

コーナー詳細

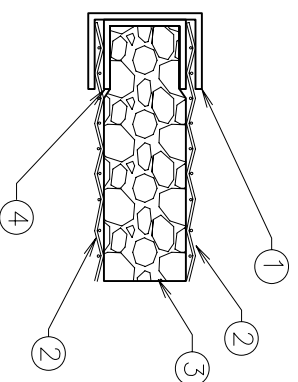

受注先 CONSTRUCTOR

工事名 WORK

図名 TITLE  
**活性炭 交換型**  
**(アルミ枠 15~50t)**

尺度 SCALE	承認 APP	検図 CHE	製図 DWG
			馬場
日付 DATE			
図番 DWG No.			

関東エアフィルター工業株式会社  
 www.filter.co.jp